






# Schema monofilara tablou electric alimentare peroane

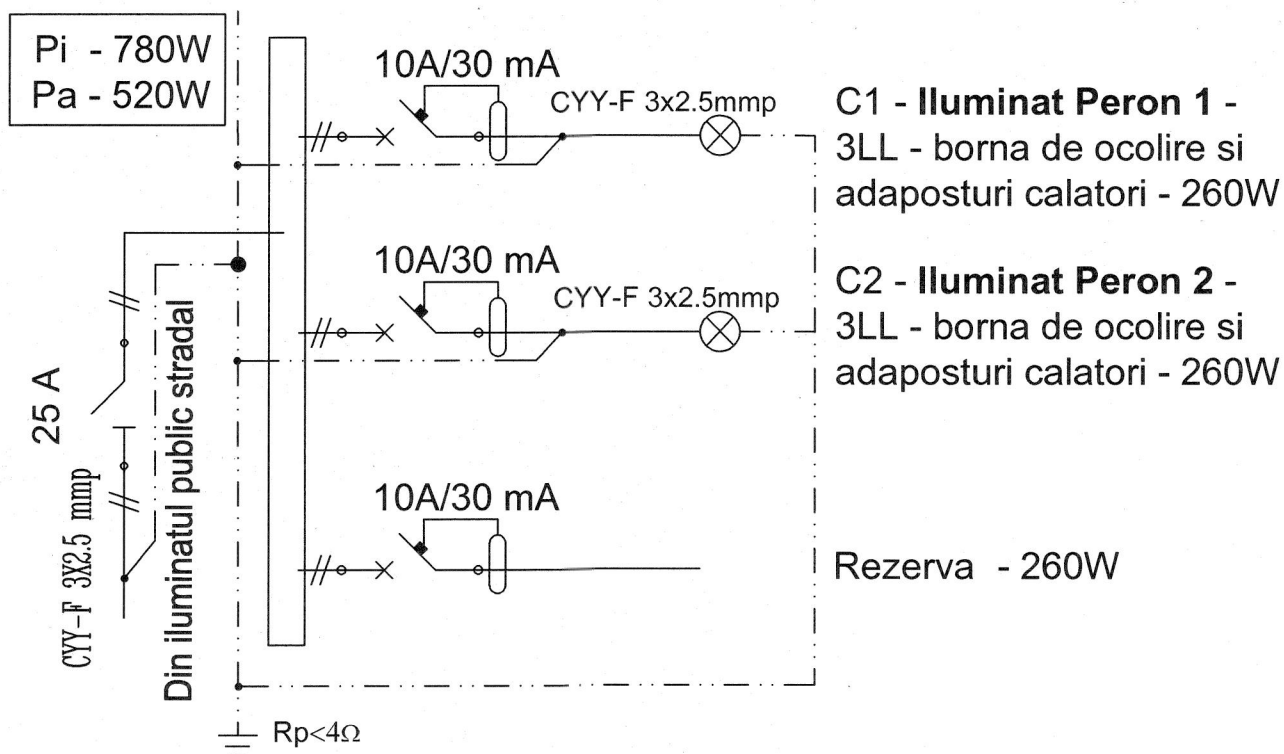


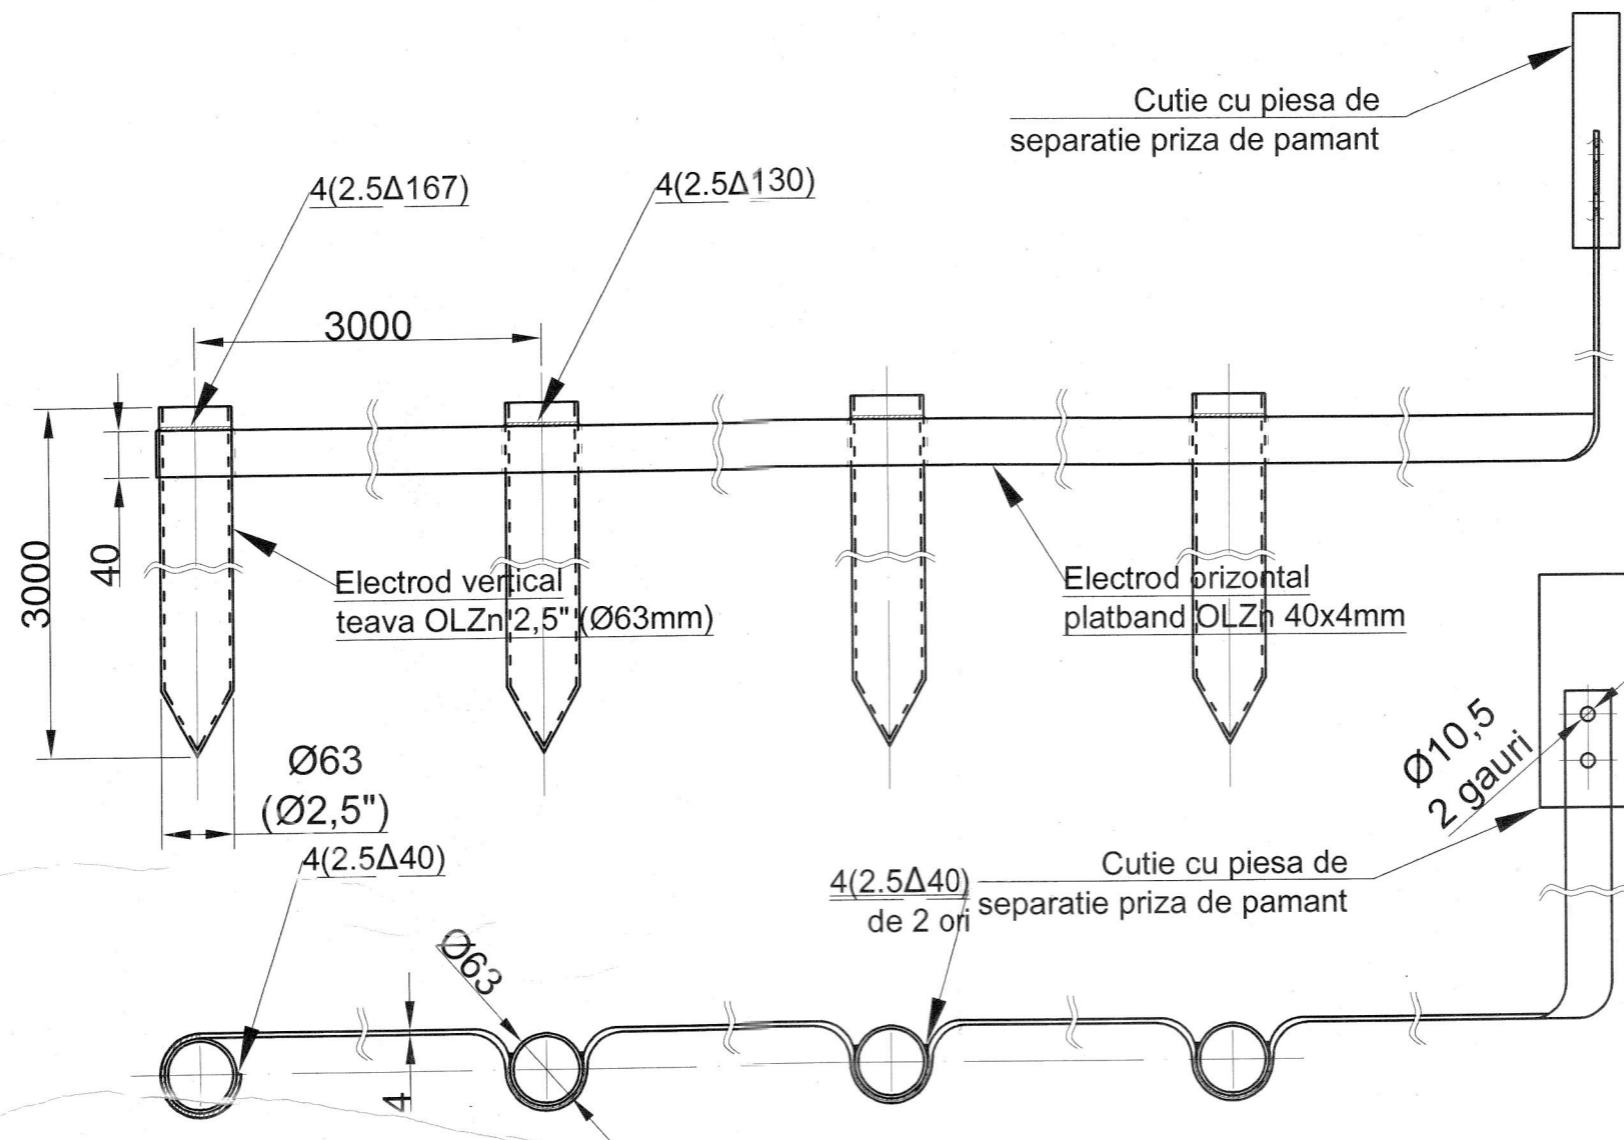
## LEGENDA

- Corp de iluminat
- Disjunctor cu protectie diferentiala 10A/30mA
- Intrerupator separat 16A


## Nota:

- toate elementele metalice ale peronului si mobilierului urban se vor lega la centura de impamantare,
- tabloul electric va fi metalic, etans - grad minim de protectie IP55;

Verificator proiecte atestat				
Verificator proiecte atestat				
Verificator proiecte atestat				
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data
<b>Proiectant</b> <b>SERVICIUL PROIECTARE INFRASTRUCTURA SI AVIZE EDILITARE</b>  <b>SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI</b> CUI 1589886			Beneficiar:	PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI Proiect nr. 4580/2017
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect: MODERNIZARE LINIE DE TRAMVAI PE B-DUL G-RAL VASILE MILEA DE LA INTERSECȚIA CU B-DUL TIMIȘOARA PÂNĂ ÎN DREPTUL INTRĂRII ÎN BENZINĂRIA OMV Obiect LINIE DE TRAMVAI, LINIE AERIANA DE CONTACT, CENTRE DE ALIMENTARE SI INTOARCERE Titlu plansa SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC ALIMENTARE PEROANE
Sef proiect	ing. Victor Duicu		%	
Proiectat	ing. Cosmin Neagu		Data: APR. 2019	Faza: PTE
Desenat	ing. Cosmin Neagu			Plansa nr. <b>E 03</b>
Verificat	ing. Razvan Niculae			




Detaliu sistem de prindere cu surub - Priza de pamant cu electrozi cruce

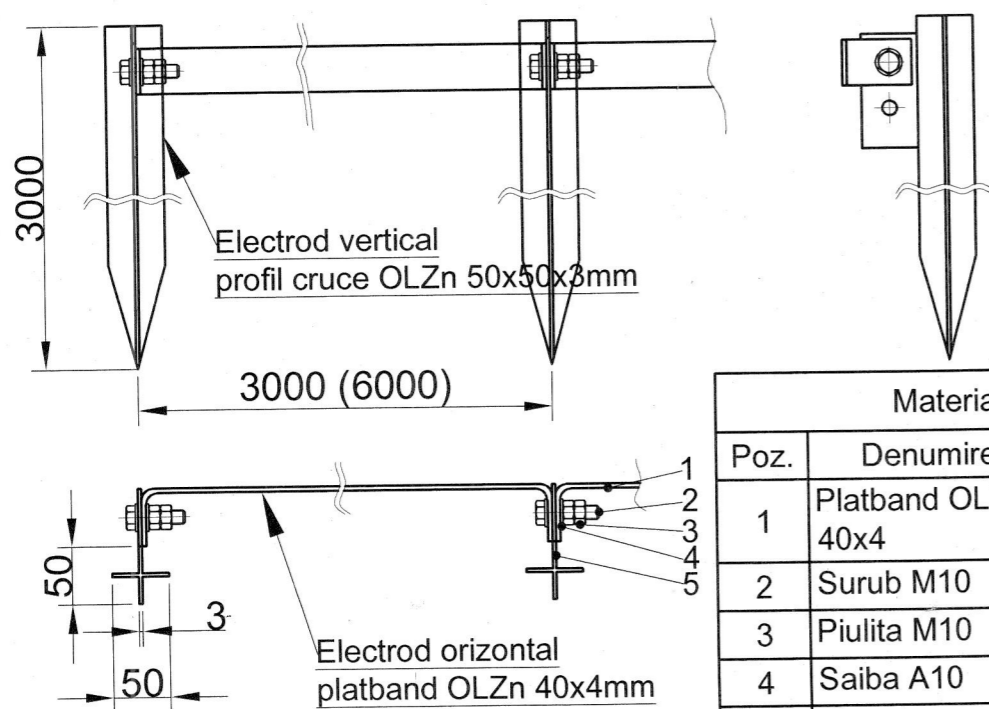







Materiale		
Poz.	Denumire	Nr. buc.
1	Platband OLZn 40x4	1
2	Surub M10	1
3	Piulita M10	2
4	Saiba A10	2
5	Electrod vertical 50x50x3	1

NOTA:

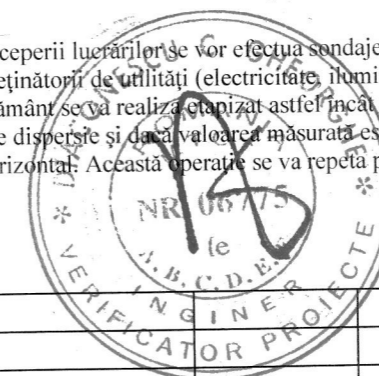- Înaintea începerii lucrărilor se vor efectua sondaje pentru identificarea eventualelor instalații din subteran și vor fi convocați deținătorii de utilități (electricitate, iluminat, apă, telefonie, etc.).
- Priza de pământ se va realiza astfel încât după motarea fiecărui electrod vertical și orizontal se va măsura rezistența de dispersie și dacă valoarea măsurată este mai mare de 4 ohmi se va trece la montarea următorului electrod vertical și orizontal. Această operație se va repeta până când valoarea rezistenței de dispersie va fi mai mică de 4 ohmi.



Verificator proiecte atestat					
Verificator proiecte atestat					
Verificator proiecte atestat					
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data	
Proiectant	<b>SERVICIUL PROIECTARE INFRASTRUCTURA SI AVIZE EDILITARE</b>  <b>SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI</b> CUI 1589886			Beneficiar:	<b>PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI</b> 
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect: MODERNIZARE LINIE DE TRAMVAI PE B-DUL G-RAL VASILE MILEA DE LA INTERSECȚIA CU B-DUL TIMIȘOARA PÂNĂ ÎN DREPTUL INTRĂRII ÎN BENZINĂRIA OMV	
Sef proiect	ing. Victor Duicu		%	Faza: DDE	
Proiectat	ing. Razvan Niculae			Obiect: LINIE DE TRAMVAI, LINIE AERIANA DE CONTACT, CENTRE DE ALIMENTARE SI INTOARCERE	
Desenat	ing. Razvan Niculae			Titlu plansa: E 04	
Verificat	ing. Cosmin Neagu		Data: APR. 2019	DETALIU PRIZA DE PAMANT PENTRU TABLOUL ELECTRIC DE ALIMENTARE PEROANE	